

No Perakuan : JBPM/IP/RNP:700-7/2/25-93(6)

(PERMOHONAN BAHARU)



**Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia**

**SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN**

**CERTIFIED PERSON FIRE SAFETY INSTALLATION**

**Sistem Dinding / Wall System**

BS 476: Part 22 Method for Determination of the Fire Resistance of Non-loadbearing Elements of Construction


Dengan ini diperakui

**UAC SOLIDPANEL SDN BHD  
(SOLIDPANEL DOUBLE WALL T75)**

Beroperasi di  
**LEVEL 10, MENARA UAC,  
12 JALAN PJU 7/5,  
MUTIARA DAMANSARA,  
47800 PETALING JAYA, SELANGOR**

**TELAH BERDAFTAR**

**TEMPOH SAH PERAKUAN : 10/06/2024 HINGGA 09/06/2026**

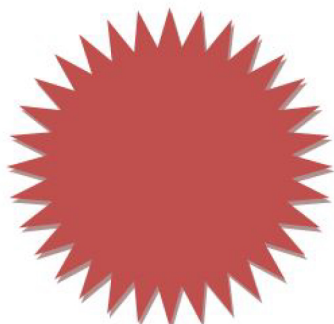

t.t

.....  
Ketua Pengarah  
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

**\*\*Peringatan:**

**Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1**

(Sijil ini adalah cetakan berkomputer dan tidak memerlukan tandatangan)

No. Fail: **JBPM/IP/RNP:700-7/2/25-93(6)**

No. Siri: **BB/WS/2937/2020(P2)**

Jenis Alat Kelengkapan : **SISTEM DINDING / WALL SYSTEM**  
Jenama & Spesifikasi : **Brand: UAC**  
**Model: SOLIDPANEL DOUBLE WALL T75**  
**Type: SOLID / INFILLED**

Fire Resistance Test : **Integriti: 240**  
**Insulation: 240**  
**Typical of Material: Lightweight Concrete Wall Panel**  
**Density: 629**  
**Thickness: 200mm**  
**Others:**

Nama & Alamat Pengeluar : **UAC BERHAD**  
No. Laporan Ujian/Tarikh : **FPL 2019122134 19/02/2020**  
Jenis Skim Pensijilan Barangan : **Lain-lain**  
No. Skim Pensijilan Barangan : **TIADA**  
Tempoh Sah Laku : **TIADA**  
Ulasan Pegawai Proses :  
Had Kegunaan : **PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI  
SEPERTIMANA DALAM LAPORAN UJIAN DAN UBBL 1984 SERTA  
PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPerti DI  
LAMPIRAN A2 & A3.**

---

Tempoh sah perakuan: **10/06/2024 hingga 09/06/2026**