



Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

CERTIFIED PERSON FIRE SAFETY INSTALLATION

Dinding Drywall / Drywall Construction

BS 476: Part 22 Method for Determination of the Fire Resistance of Non-loadbearing Elements of Construction


Dengan ini diperakui

**UAC BERHAD
(SOLIDWALL)**

Beroperasi di
**LEVEL 10, MENARA UAC,
12 JALAN PJU 7/5,
MUTIARA DAMANSARA,
47800 PETALING JAYA, SELANGOR**

TELAH BERDAFTAR

TEMPOH SAH PERAKUAN : 10/06/2024 HINGGA 09/06/2026

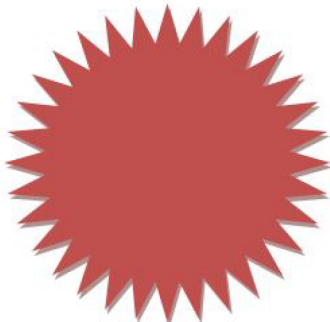

t.t

.....
Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

****Peringatan:**

Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

(Sijil ini adalah cetakan berkomputer dan tidak memerlukan tandatangan)

No. Fail: **JBPM/IP/RNP:700-7/2/9-444(24)**

No. Siri: **BB/PARTITION/1296/2008(P13)**

Jenis Alat Kelengkapan : **DINDING DRYWALL / DRYWALL CONSTRUCTION**
 Jenama & Spesifikasi : **Brand: UAC**
Model: SOLIDWALL
Type: INFILLED CONCRETE
Tahap Ketahanan Api: 4 jam
Thickness: 168
Material:

- **Type of Material: Lightweight Concrete In-Situ**
- **Density: 1692 kg/m³**
- **Thickness: 168 mm**
- **Others:**

Frame:

- **Type of Material: GI Metal Stud**
- **Thickness: 0.75mm BMT**
- **Others:**

Tahap Rintangan Api : **Integriti: 240 min**
Insulasi: 240 min

Nama & Alamat Pengeluar : **UAC BERHAD**

No. Laporan Ujian/Tarikh : **2017FE0691 22/12/2017**

Jenis Skim Pensijilan Barangan : **Lain-lain**

No. Skim Pensijilan Barangan : **TIADA**

Tempoh Sah Laku : **TIADA**

Ulasan Pegawai Proses :

Had Kegunaan : **PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI SEPERTIMANA DALAM LAPORAN UJIAN DAN UBBL 1984 SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2 & A3.**

Tempoh sah perakuan: **10/06/2024 hingga 09/06/2026**