



**Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia**

**SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN**


**Sistem Dinding / Wall System**

BS 476: Part 22 Method for Determination of the Fire Resistance of Non-loadbearing Elements of Construction

Dengan ini diperakui  
**UAC SOLIDPANEL SDN BHD**  
**(SOLIDPANEL T75)**

Beroperasi di  
**UAC BERHAD,**  
**LEVEL 10, MENARA UAC,**  
**12 JALAN PJU 7/5,**  
**MUTIARA DAMANSARA,**  
**4788 PETALING JAYA, SELANGOR**

**TELAH BERDAFTAR**  
**TEMPOH SAH PERAKUAN : 02/10/2024 HINGGA 01/10/2026**

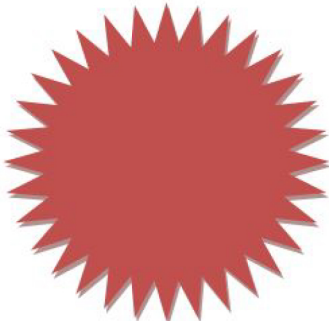

t.t

.....  
Ketua Pengarah  
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

**\*\*Peringatan:**

**Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1**

(Sijil ini adalah cetakan berkomputer dan tidak memerlukan tandatangan)

No. Fail: **JBPM/IP/RNP:700-7/2/25-105(14)**

No. Siri: **BB/WS/2234/2016(P6)**

Jenis Alat Kelengkapan : **SISTEM DINDING / WALL SYSTEM**

Jenama & Spesifikasi : **Brand: UAC**  
**Model: SOLIDPANEL T75**  
**Type: SOLID / INFILLED**

Fire Resistance Test : **Integriti: 120**  
**Insulation: 120**  
**Typical of Material: Lightweight Concrete Wall Panel**  
**Density: 700kg/m<sup>3</sup>**  
**Thickness: 75mm**  
**Others: 3000mm (h) x 600mm (w)**

Nama & Alamat Pengeluar : **UAC BERHAD**

No. Laporan Ujian/Tarikh : **2022FE0397 28/07/2022**

Jenis Skim Pensijilan Barangan : **TIADA**

No. Skim Pensijilan Barangan : **TIADA**

Tempoh Sah Laku : **TIADA**

Ulasan Pegawai Proses : **WALL SYSTEM 2 JAM (SEDIA ADA). TIDAK DIBENARKAN  
SEBAGAI PARTY WALL.**

Ulasan Mesyuarat :

Had Kegunaan : **PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI  
SEPERTIMANA DALAM LAPORAN UJIAN DAN UBBL 1984 SERTA  
PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI  
LAMPIRAN A2 & A3.**

---

Tempoh sah perakuan: **02/10/2024 hingga 01/10/2026**