



**Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia**

**SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN**


**Sistem Dinding / Wall System**

BS 476: Part 22 Method for Determination of the Fire Resistance of Non-loadbearing Elements of Construction

Dengan ini diperakui  
**UAC SOLIDPANEL SDN BHD**  
**(AIRCRETEPANEL T100)**

Beroperasi di  
**LEVEL 10, MENARA UAC,**  
**12 JALAN PJU 7/5,**  
**MUTIARA DAMANSARA,**  
**47800 PETALING JAYA, SELANGOR**

**TELAH BERDAFTAR**  
TEMPOH SAH PERAKUAN : **05/07/2024 HINGGA 04/07/2026**

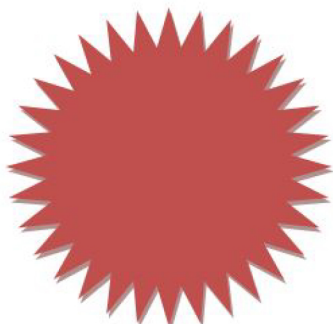

t.t

.....  
Ketua Pengarah  
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

**\*\*Peringatan:**

**Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1**

(Sijil ini adalah cetakan berkomputer dan tidak memerlukan tandatangan)

No. Fail: **JBPM.IP.RNP:700-7/2/1/25-79**

No. Siri: **2024/S13/11/**

Jenis Alat Kelengkapan : **SISTEM DINDING / WALL SYSTEM**  
Jenama & Spesifikasi : **Brand: UAC**  
**Model: AIRCRETEPANEL T100**  
**Type: AUTOCLAVED AERATED CONCRETE (AAC)**

Fire Resistance Test : **Integriti: 240**  
**Insulation: 240**  
**Typical of Material: Lightweight Concrete Wall Panel**  
**Density: 900kg/m<sup>3</sup>**  
**Thickness: 100mm**  
**Others: 3000mm (h) x 600mm (w)**

Nama & Alamat Pengeluar : **UAC BERHAD**  
No. Laporan Ujian/Tarikh : **2024FE0154 14/03/2024**  
Jenis Skim Pensijilan Barangan : **TIADA**  
No. Skim Pensijilan Barangan : **TIADA**  
Tempoh Sah Laku : **TIADA**  
Ulasan Pegawai Proses : **lulus wall system TKA 4 jam.**  
Had Kegunaan : **PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI  
SEPERTIMANA DALAM LAPORAN UJIAN DAN UBBL 1984 SERTA  
PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI  
LAMPIRAN A2 & A3.**

---

Tempoh sah perakuan: **05/07/2024** hingga **04/07/2026**